M.O.P. Dirección de E. hidroeléctricos

Aprovechamiento Hidroeléctrico del

Río Negro

Obra Rincón del Bonete

Instalación de distribución al aire libre de 170 KV en Rio Negro. Planta

Escala 1:100

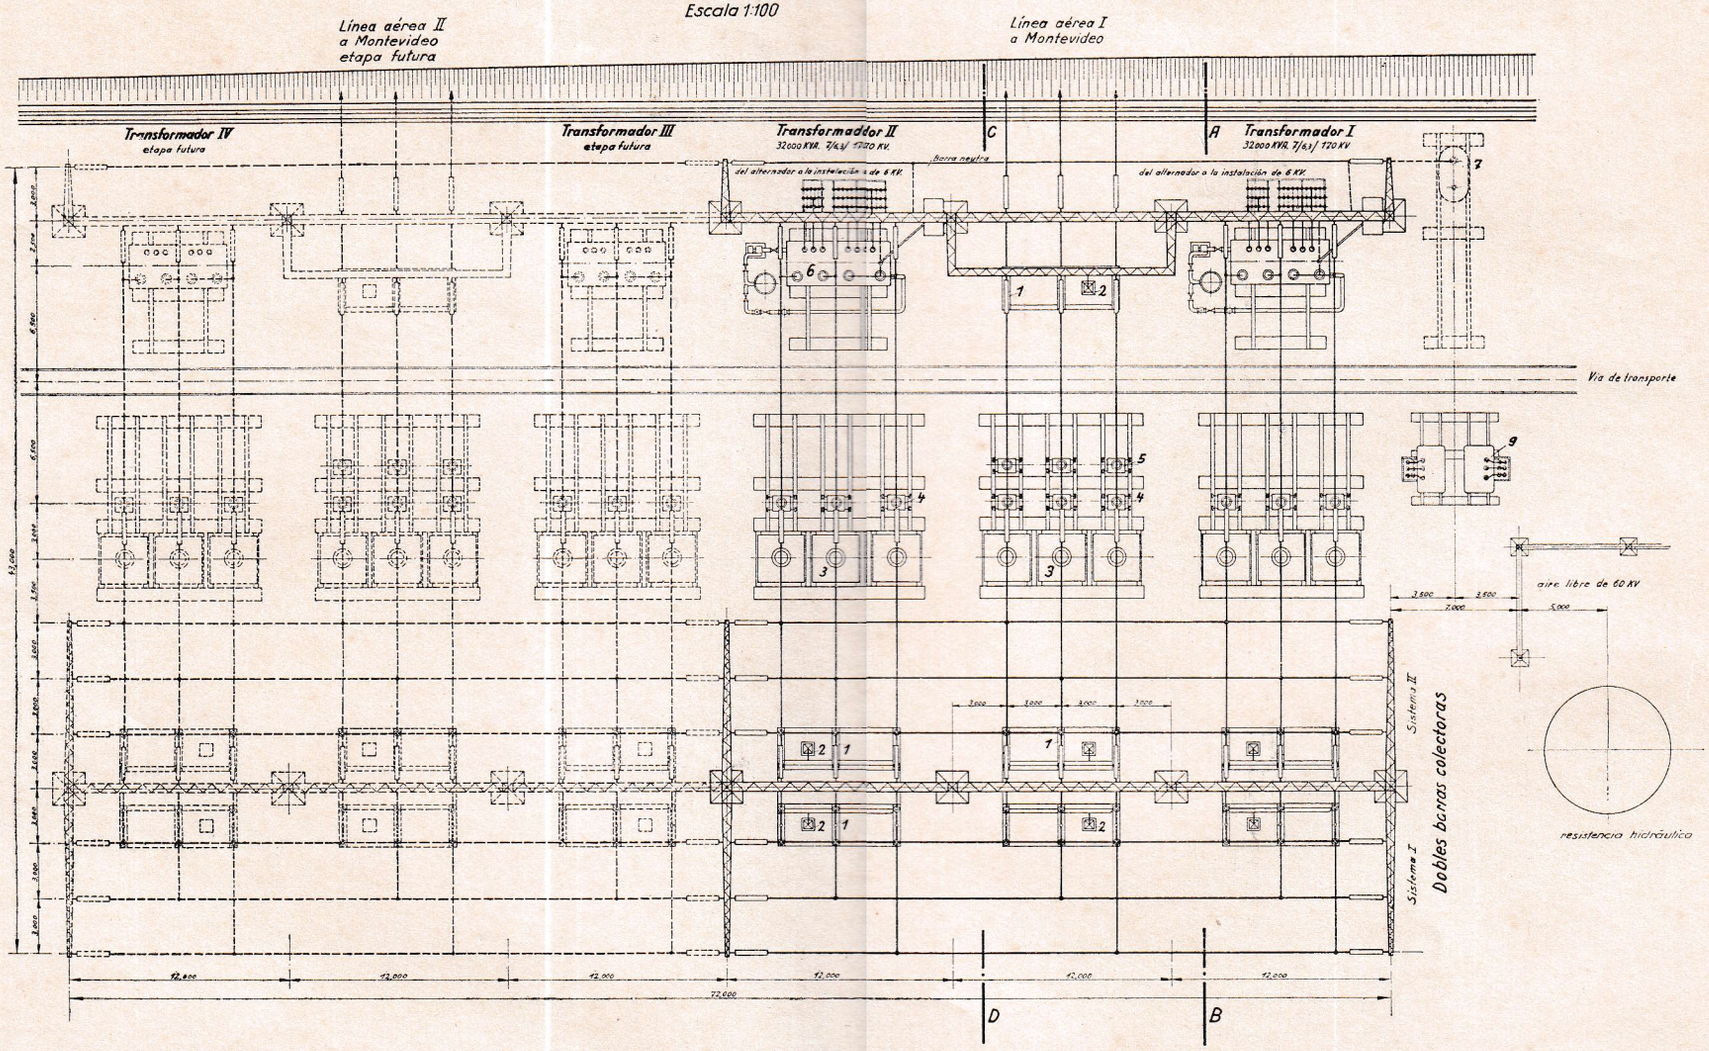

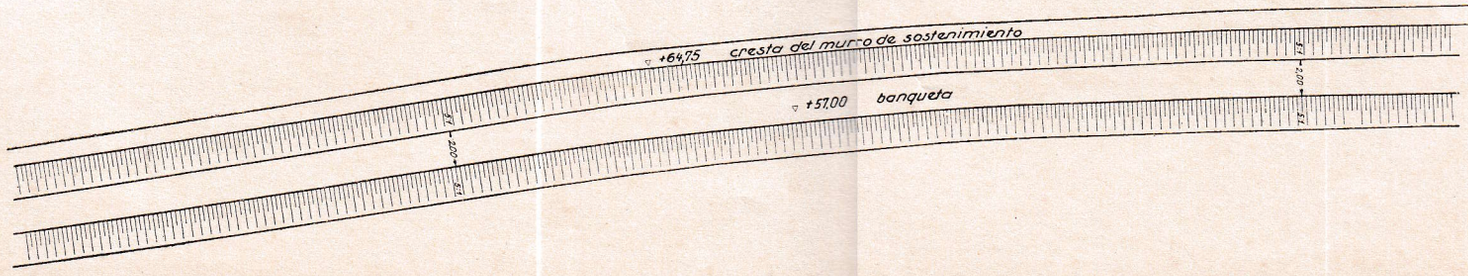

1 Desconectador
2 Accionamiento para desconectador
3 Interruptor de potencia
4 Transformador de intensidad
5 Transformador de tensión
6 Transformador
7 Bobina de puesta a tierra
8 Aparatos para telefonía de alta frecuencia
9 Bobinas de compensación

	Fecha	nombre
Proyectado	28. II. 33	Vobéd
Dibujado	11. III. 33	Kirchner
Controlado	11. III. 33	Ludin

Dr. Ing. A. Ludin

Escala 1:100 — Instalación de distribución al aire libre de 170 KV en Rio Negro. Planta

Plano Nº 152

Archivo Nº 920

Jefe de sección:

Inspector general:

Berlín, el 3 III 33.
El Ingeniero: